

AC-30



Διαχειριστής Δωματίου Ξενοδοχείων AC-30

Δίνει δυνατότητα ελέγχου τ του κλιματισμού των δωματίων.

Ο έλεγχος του κλιματισμού γίνεται από παγίδες σε πόρτες –παράθυρα.

Κατά το άνοιγμα παραθύρου η πόρτας ενεργοποιείται ο μηχανισμός χρονοκαθυστερήσης διατηρώντας το σύστημα κλιματισμού για 40-50 δευτερόλεπτα .


- Τάση λειτουργίας 230 V AC
- Τάση ενεργοποίησης 12 V DC
- Έξοδος Κλιματισμού 30 A

004.14.02.12

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ 1

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ AC-30

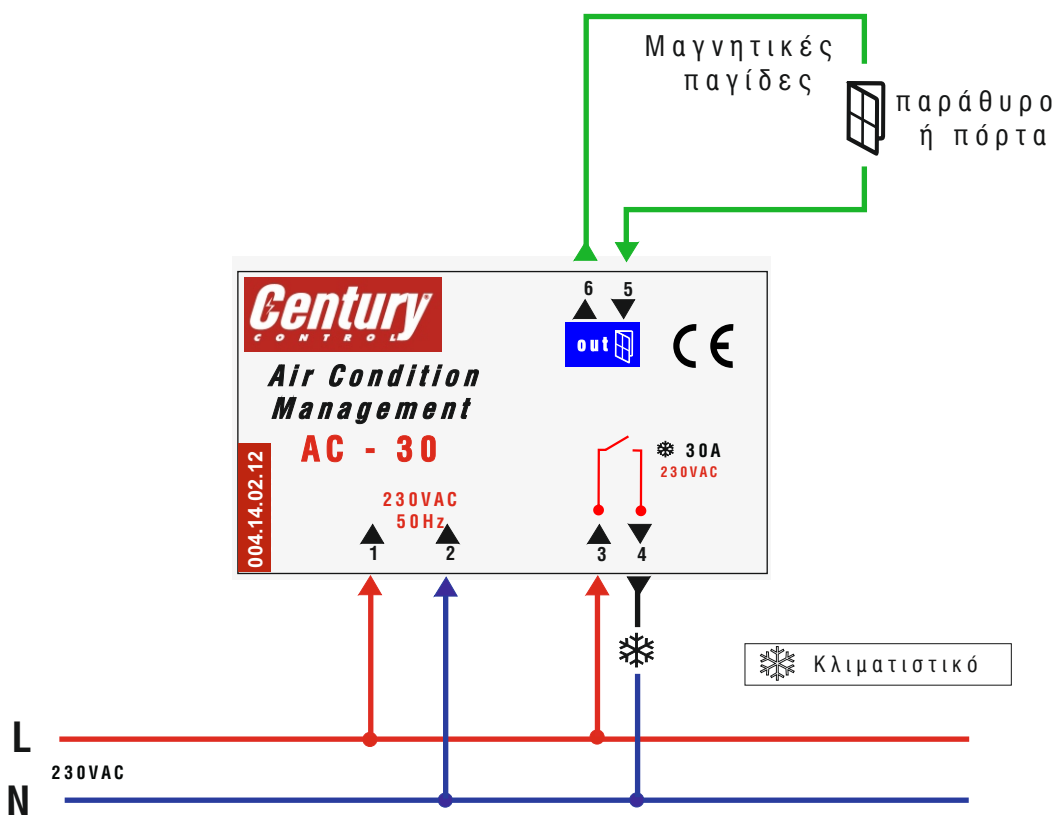

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.

