

AC-16

Διαχειριστής Δωματίου Ξενοδοχείων AC-16



004.14.02.80


Δίνει την δυνατότητα ελέγχου του κλιματιστικού των δωματίων .
Ο έλεγχος του κλιματισμού γίνεται από παγίδες σε πόρτες και παράθυρα.
Κατά το άνοιγμα του παραθύρου ή της πόρτας ενεργοποιείται ο μηχανισμός
χρονοκαθυστέρησης , διατηρώντας το σύστημα κλιματισμού για περίπου 60sec.

- Τάση Λειτουργίας 230 V AC
- Τάση ενεργοποίησης 12 V DC
- Έξοδος Κλιματισμού 16 Α
- Καταλαμβάνει χώρο 22 mm.


Η έξοδος για τις παγίδες παραθύρων είναι σε χαμηλή τάση 12V DC και γαλβανικά απομονωμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια κάτω από όλες τις συνθήκες

ΣΧΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ


Τα σχέδια συνδεσμολογίας είναι ενδεικτικά , υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές και συνδιασμοί για να καλύψουν όλες τις επιμέρους ανάγκες λειτουργίας του δωματίου.
Ο μικρός χώρος που καταλαμβάνει (1,5 στοιχείο των 17,5 mm) δίνει την δυνατότητα προσαρμογής σε όλες τις εγκαταστάσεις.

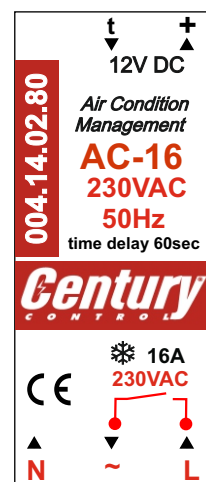

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ AC-16

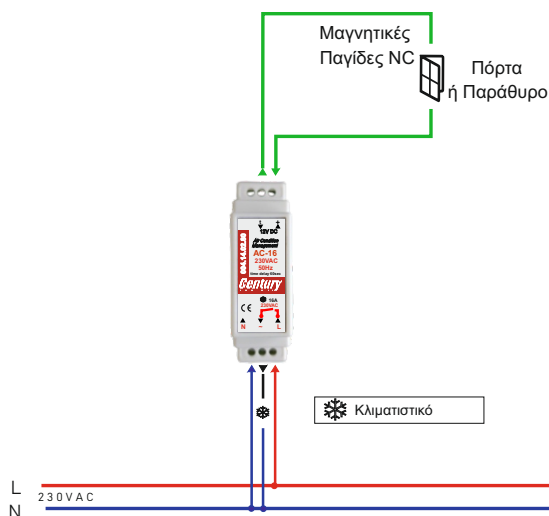

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ MAC-30MF1 ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ AC-16 RFID 13,56 MHz

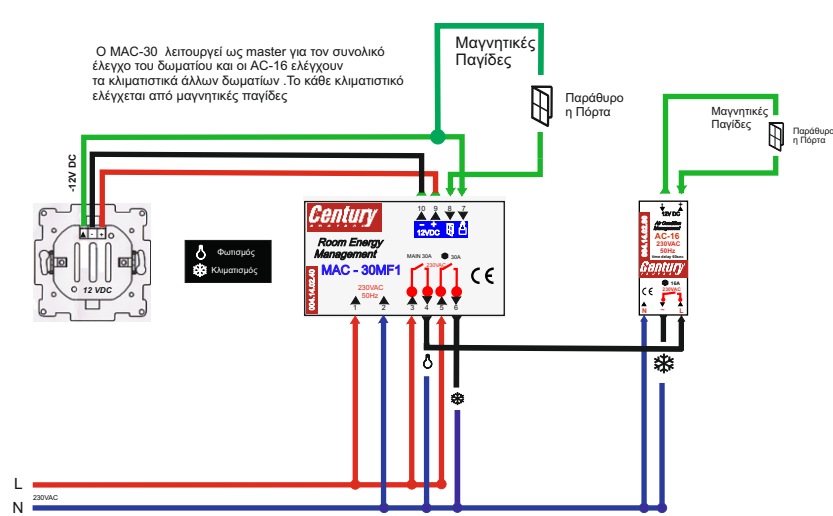

Η τοποθέτηση και οποιαδήποτε άλλη επέμβαση στην συσκευή πρέπει να γίνεται από ειδικό τεχνικό.
Πρίν από οποιαδήποτε επέμβαση πρέπει να διακόπτεται η παροχή τροφοδοσίας.

